(鲁能源20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-157

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业集团新安煤业有限公司

受检单位:枣庄矿业集团新安煤业有限公司

样品名称:煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

规格型号:MKVVR 450/750V 4×0.75

检测类别:委托检测

检测日期:2026年7月6日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。

4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。

5. 报告涂改无效。

6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	
	地址	济宁市微山县留庄镇	
样品名称	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆		
生产厂家	天津市电缆总厂第一分厂	产品生产日期	2026年5月
安全标志编号	MIA0705225	检测类别	委托检测
接收日期	2026年7月1日	检测日期	2026年7月6日
样品状态	新品、干燥	样品数量	2.1m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	MKVVR 450/750V 4×0.75
受检单位	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	抽送样人员	杨海朋
检测项目	单根电线电缆垂直燃烧试验		
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026年7月9日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.7.9　　日期：2026.7.6　　日期：26.7.6

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
机械秒表	YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置	YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白				

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	24.9	65.2	60
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	395	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	499	合格

（以下空白）

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-157　　附件

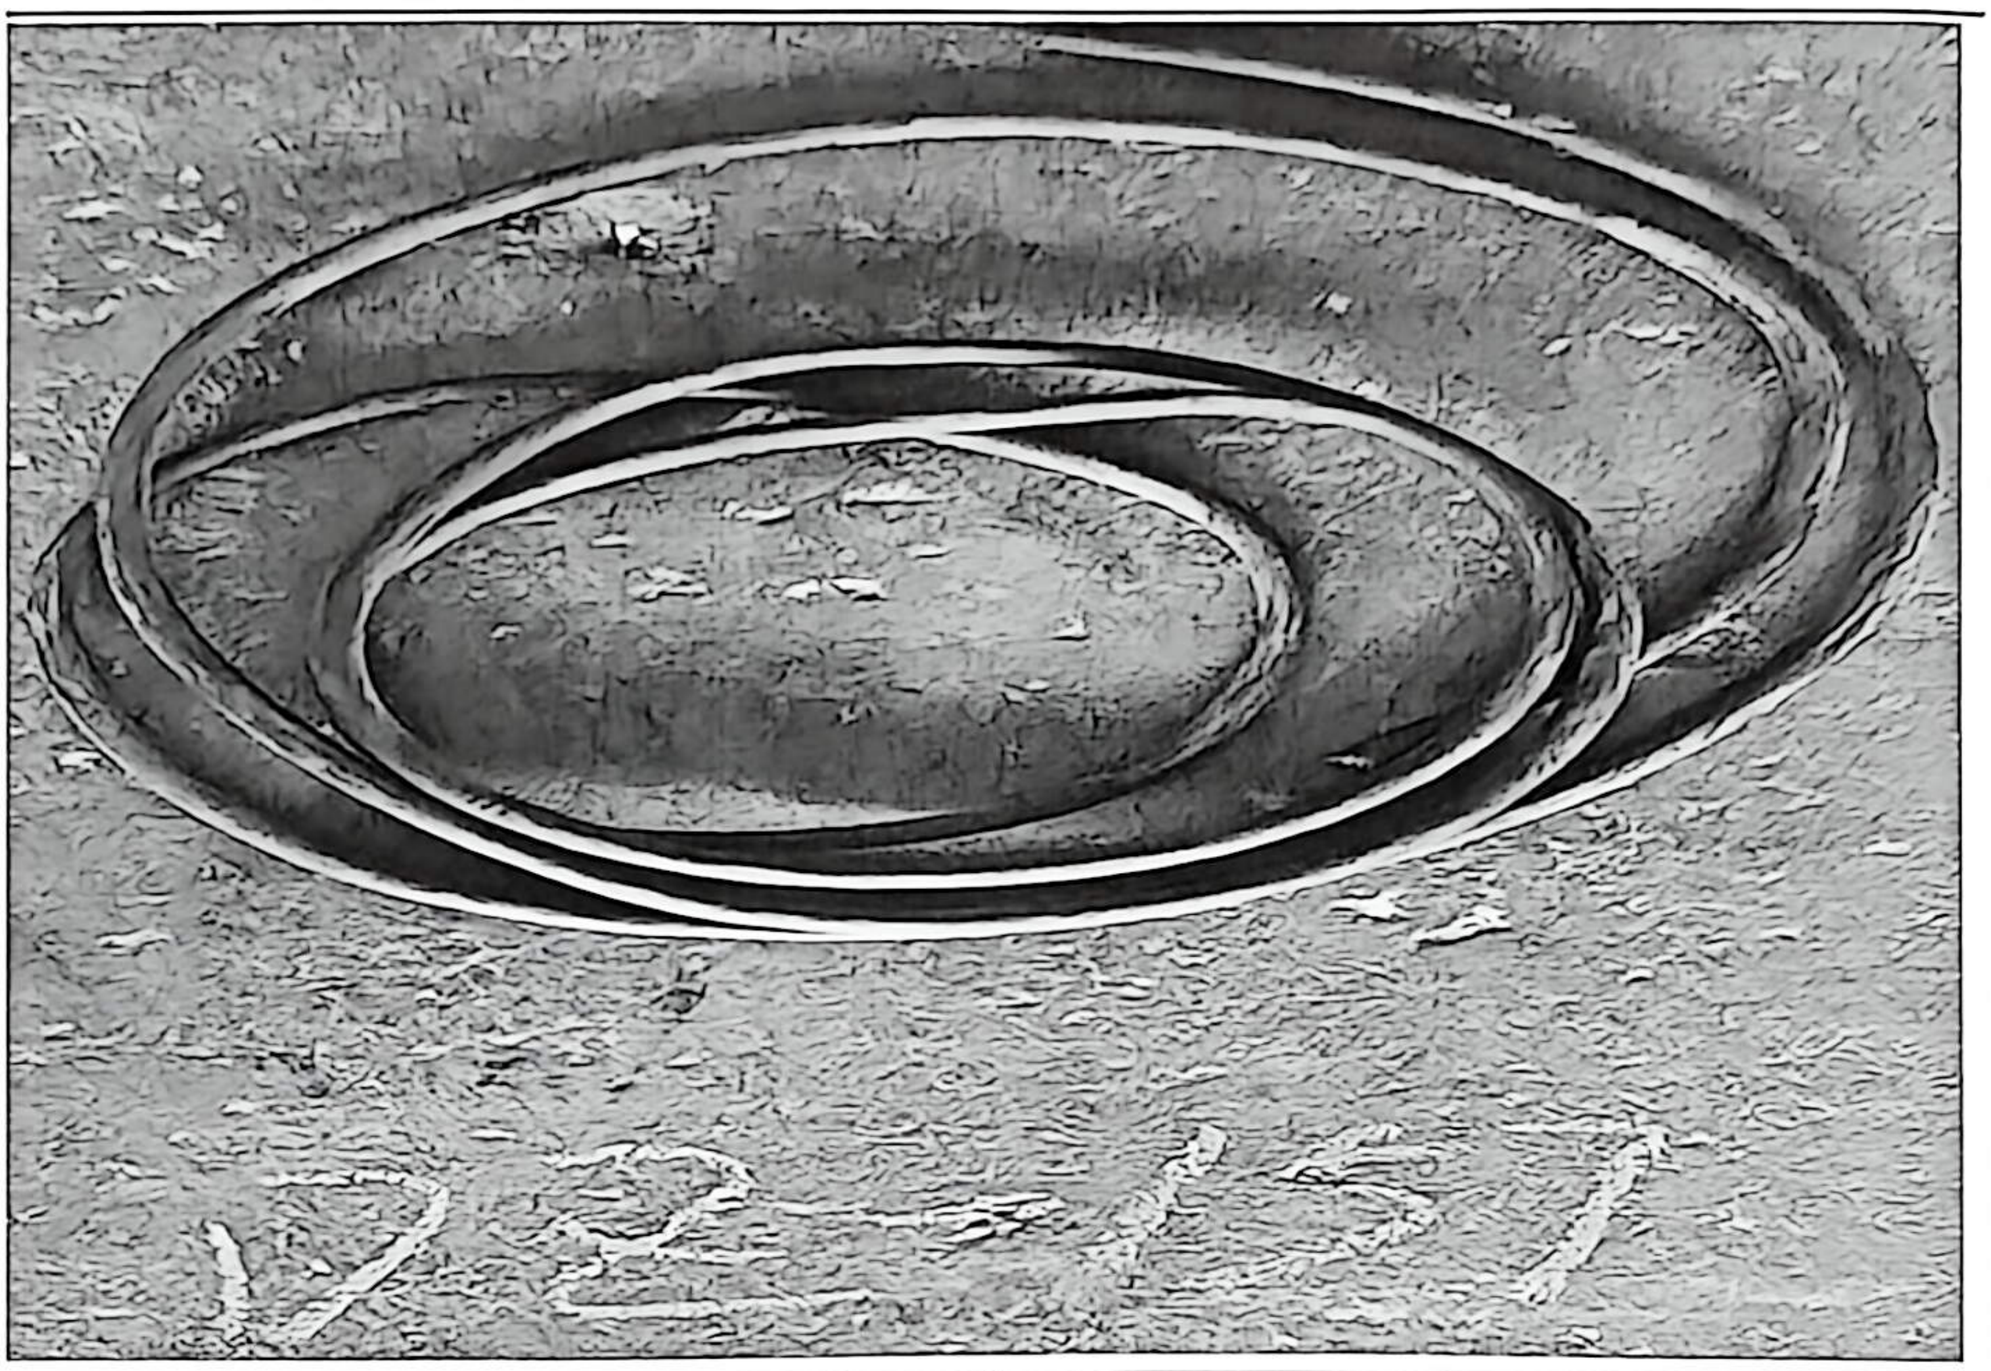



安全标志编号：MIA070525

矿用产品安全标志证书

持证人：天津市电缆总厂第一分厂

注册地址：河北省大城县华滨路

生产单位：天津市电缆总厂第一分厂

生产地址：河北省大城县华滨路

产品名称：煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

规格型号：MKVVR-450/750 (4~37)×(0.75~2.5)mm2

产品标准及技术条件：MT/T386-2011 Q/DY1003-2021

适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2022年01月12日　有效期至：2027年01月11日

备　注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-IAA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，但关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org及扫描本证书二维码查询。

签发人：

发证部门：2022年12月17日

产品合格证

商标 TIAN注 TIAN册 天联

ISO9001:2015获证企业

产品名称：矿用控制电缆

产品型号：MKVVR　执行标准：MT/T386-2011

产品规格：4*0.75mm2　额定电压：450/750V

交货长度：2000m　出厂编号：

生产日期：2026-05　检验员：

天津市电缆总厂第一分厂

地址：河北省大城县华滨路