(鲁能源 20 07)

报告编号：ZKAJ/DZ2026-203

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司

受检单位:枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司

样品名称:采煤机金属屏蔽橡套软电缆

规格型号:MCPT 1.9/3.3kV 3×120+1×70+8×4

检测类别:委托检测

检测日期:2026年8月24日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：277011

电　　话：0632-4093458

网　　址：www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	
	地址	济宁市微山县欢城镇	
样品名称	采煤机金属屏蔽橡套软电缆		
生产厂家	山东华凌电缆有限公司	产品生产日期	2026年8月13日
安全标志编号	MIA140199	检测类别	委托检测
接收日期	2026年8月21日	检测日期	2026年8月24日
样品状态	新品、干燥	样品数量	7.5m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	MCPT 1.9/3.3kV 3×120+1×70+8×4
受检单位	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	抽送样人员	白伟
检测项目	负载条件下的燃烧试验、单根电线电缆垂直燃烧试验		
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 28 日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备和仪器、仪表

名称		管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
负载条件下电缆燃烧试验台	感应调压器	YQ-3-500	TDJA-50	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260605282073
	燃烧试验箱	YQ-3-502	/	/	/
机械秒表		YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置		YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计		YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺		YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.负载条件下的燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	燃烧时间(s)	试验电流(A)
3	24.8	64.2	60	1175
试验项目	标准要求	样品编号	实测结果	单项判定
续燃时间(s)	3个试件的续燃时间均小于240s	1	2	合格
		2	3	合格
		3	4	合格
炭化长度(mm)	3个试件的炭化长度均小于150mm	1	81	合格
		2	83	合格
		3	84	合格

2.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	24.8	64.2	480
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	391	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	495	合格

（以下空白

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

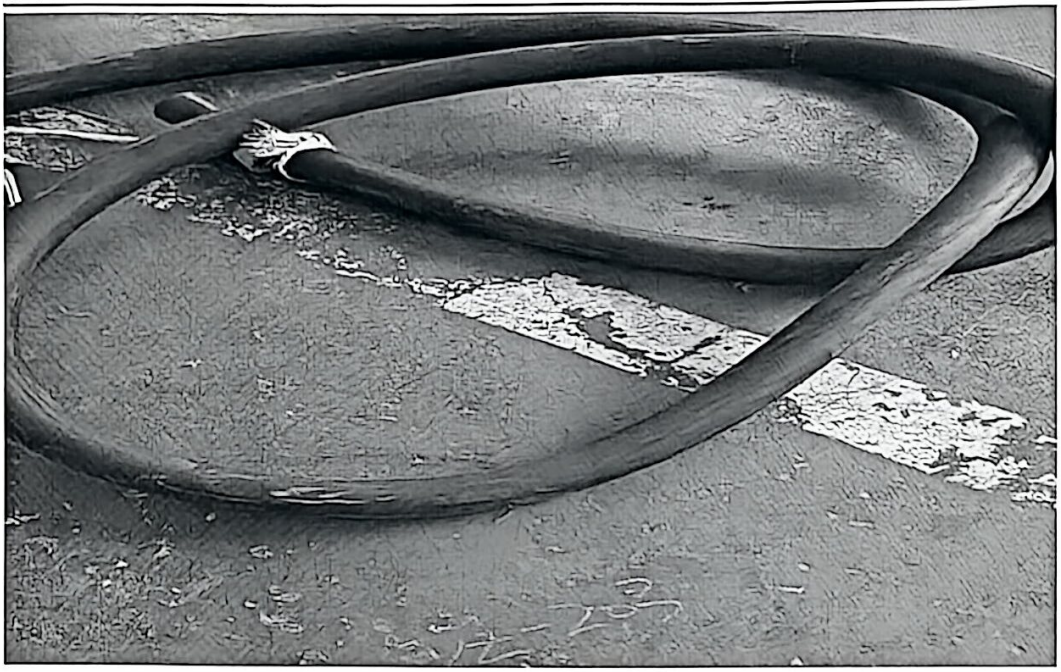



CERTIFICATE OF INSPECTIO

261618

MA

MIA140199

合格证

产品名称(Product name) 采煤机金属屏蔽橡胶软电缆

型 号 (Type) MCPT

规 格(Specifications) 3×120+1×70+8×4 mm²

额定电压(Rated voltage) 1.9/3.3 k V

总长度 (Overall length) 240 m

分段长度(the length of the segment) 由内至外 (from inside to outside)

1. 0-240 m 2. " m 3. " m

标准编号(Standard No.) 18.4-2009

检验05

检验员(Inspector)

出厂日期(Date) 2026.08.13

盘 号(Reel No.) 20260813K2607038

山东华凌电缆有限公司

山东华凌电缆有限公司

Shandong Hualing Cable Co.,LTD

厂址：山东省济南市章丘区经十东路圣井高科技园

jing High Sciences Technology Garden Jingshi East

Zhangqiu District,jinan City, Shangdong Province

电话：0531-83689999 83689988

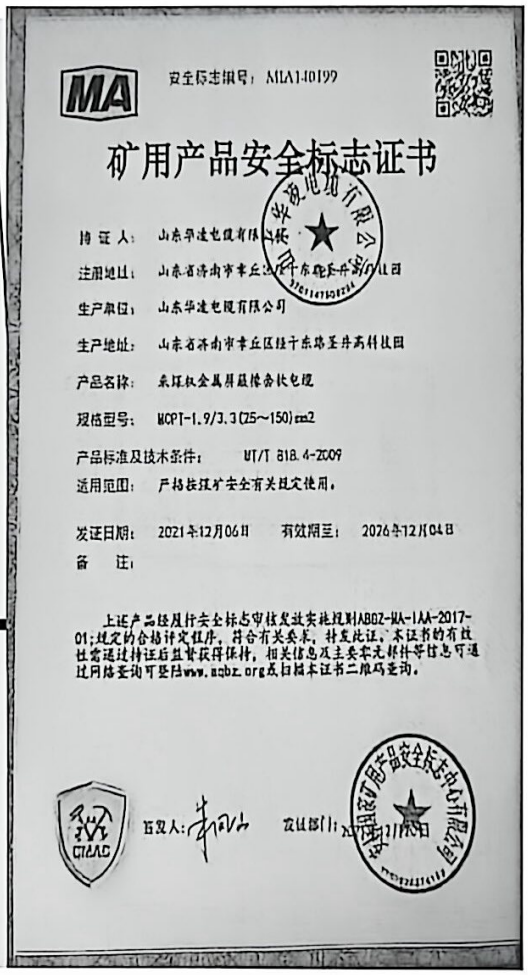

MA

安全标志编号：MIA140199

矿用产品安全标志证书

持证人：山东华凌电缆有限公司

注册地址：山东省济南市章丘区经十东路圣井高科技园

生产单位：山东华凌电缆有限公司

生产地址：山东省济南市章丘区经十东路圣井高科技园

产品名称：采煤机金属屏蔽橡胶软电缆

规格型号：MCPT-1.9/3.3(25~150)mm2

产品标准及技术条件：MT/T 818.4-2009

适用范围：产品按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2021年12月06日 有效期至：2026年12月04日

备 注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABDZ-MA-IAA-2017-01;规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人：

发证部门：

山东华凌电缆有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App