（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/DZ2026-253

煤矿用阻燃线缆

安全检测报告

委托单位:枣庄矿业集团新安煤业有限公司

受检单位:枣庄矿业集团新安煤业有限公司

样品名称:采煤机金属屏蔽带状光纤复合橡套软电缆

规格型号:MCPTD 1.9/3.3kV 3×95+3×50/3+3×(2×2.5)+4G

检测类别:委托检测

检测日期:2026年9月22日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-253　　第 1 页 共 3 页

煤矿用阻燃线缆安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	
	地址	济宁市微山县留庄镇	
样品名称	采煤机金属屏蔽带状光纤复合橡套软电缆		
生产厂家	上海蓝昊电气江苏有限公司	产品生产日期	2026年9月10日
安全标志编号	MIA240574	检测类别	委托检测
接收日期	2026年9月15日	检测日期	2026年9月22日
样品状态	新品、干燥	样品数量	7.5m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	MCPTD 1.9/3.3kV 3×95+3×50/3+3×(2×2.5)+4G
受检单位	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	抽送样人员	杨海朋
检测项目	负载条件下的燃烧试验、单根电线电缆垂直燃烧试验		
检测依据	MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据MT/T 386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026年9月22日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.9.22　　日期：2026.9.22　　日期：2026.9.22

检测用主要设备和仪器、仪表

名称		管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
负载条件下电缆燃烧试验台	感应调压器	YQ-3-500	TDJA-50	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260605282073
	燃烧试验箱	YQ-3-502	/	/	/
机械秒表		YQ-3-510	PC393	U=0.1s k=2	LNDC-260605282075
单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置		YQ-3-503	XT-DZ1	/	/
数显温湿度计		YQ-3-513	HTC-1	U=2%RH U=0.2℃ k=2	LNDC-260205282237
钢卷尺		YQ-3-516	5m	U=0.2mm k=2	LNDC-260105282224
此页以下空白					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

煤矿用阻燃线缆安全检测数据

1.负载条件下的燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	燃烧时间(s)	试验电流(A)
3	23.5	63.8	60	970
试验项目	标准要求	样品编号	实测结果	单项判定
续燃时间(s)	3个试件的续燃时间均小于240s	1	2	合格
		2	2	合格
		3	4	合格
炭化长度(mm)	3个试件的炭化长度均小于150mm	1	83	合格
		2	86	合格
		3	88	合格

2.单根电线电缆垂直燃烧试验

试样段数量	环境温度(℃)	环境湿度(%RH)	供火时间(s)
1	23.5	63.8	480
试验项目	标准要求	实测结果	单项判定
上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离(mm)	＞50	386	合格
燃烧向下延伸至上支架下缘的距离(mm)	≤540	499	合格

（以下空白）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

山东枣矿中兴电气有限公司

报告编号：ZKAJ/DZ2026-253　　附件

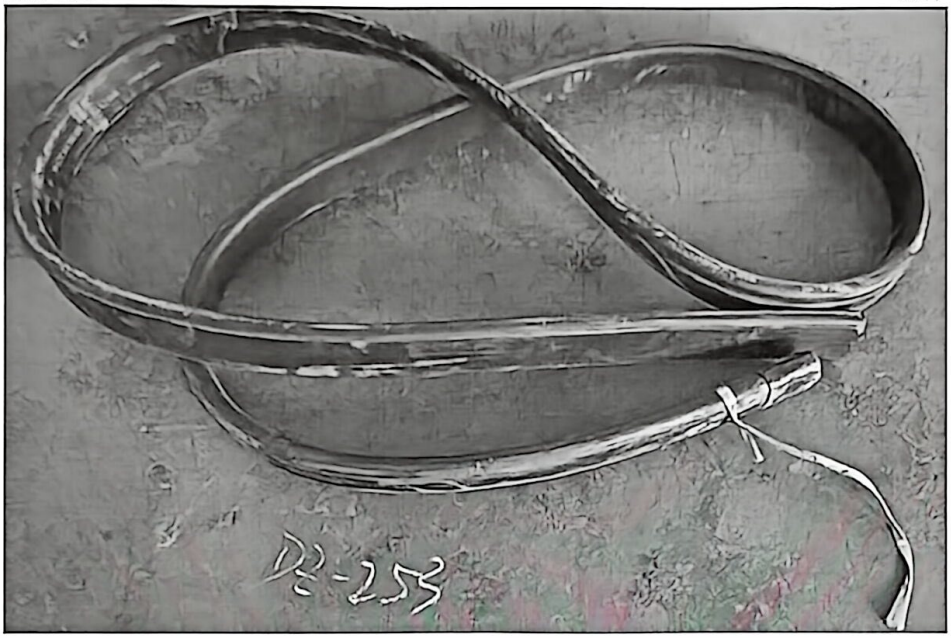

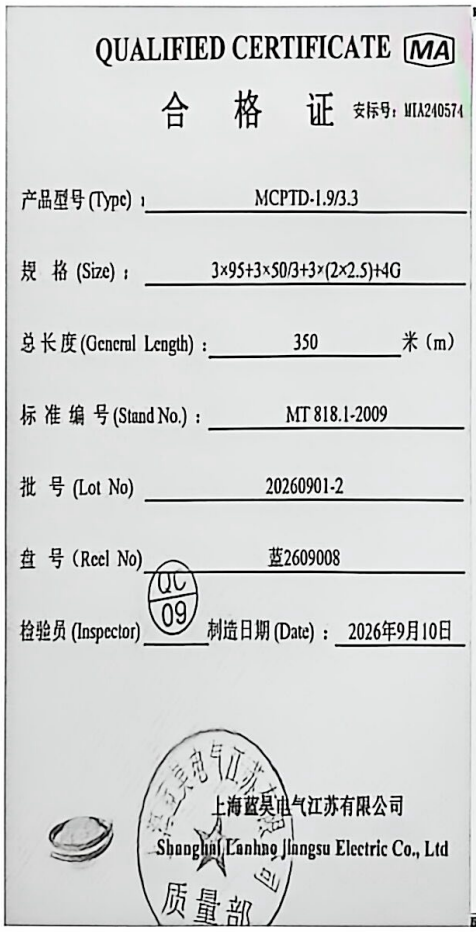

QUALIFIED CERTIFICATE MA

合　格　证　安标号：MIA240574

产品型号(Type)：MCPTD-1.9/3.3

规　格(Size)：3×95+3×50/3+3×(2×2.5)+4G

总长度(General Length)：350 米(m)

标准编号(Stand No.)：MT 818.1-2009

批　号(Lot No)　20260901-2

盘　号(Reel No)　蓝2609008

检验员(Inspector)　QC 09　制造日期(Date)：2026年9月10日

上海蓝昊电气江苏有限公司

Shanghai Lanhao Jiangsu Electric Co., Ltd

质量部

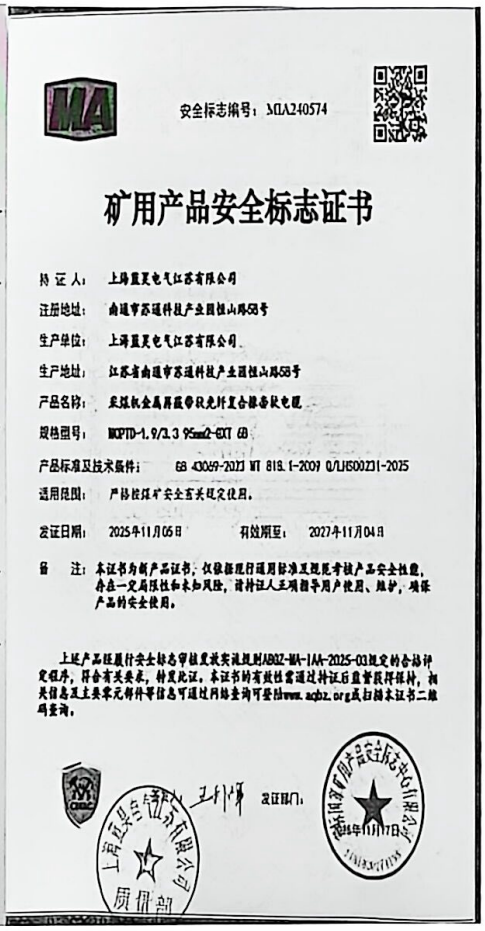

安全标志编号：MIA240574

矿用产品安全标志证书

持证人：上海蓝昊电气江苏有限公司

注册地址：南通市苏通科技产业园恒山路58号

生产单位：上海蓝昊电气江苏有限公司

生产地址：江苏省南通市苏通科技产业园恒山路58号

产品名称：采煤机金属屏蔽带状光纤复合橡套状电缆

规格型号：MCPTD-1.9/3.3 95mm2-GXT 6B

产品标准及技术条件：GB 43069-2023 MT 818.1-2009 Q/LHS00231-2025

适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2025年11月05日　有效期至：2027年11月04日

备　注：本证书为新产品证书，仅依据现行通用标准及规范考核产品安全性能，存在一定局限性和未知风险，请持证人正确指导用户使用、维护，确保产品的安全使用。

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则AB02-MA-IAA-2025-03规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

王玥炜　发证部门：

2025年11月17日

上海蓝昊电气江苏有限公司 质量部

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App